


ISOLATION EN VRAC SOUFFLÉE

CONSIGNES À RESPECTER POUR TOUTE INTERVENTION ULTÉRIEURE



PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE

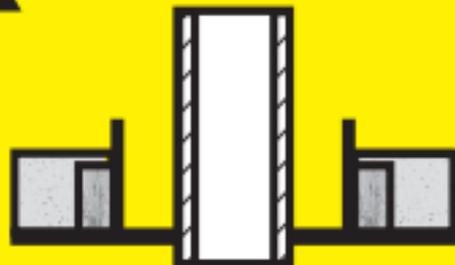

Réalisez un arrêtoir en métal, bois, plâtre ou panneau rigide isolant au moins A2-s1, d0, à une distance de sécurité définie dans le NF DTU 24.1, autour des conduits de fumée.



Pas de contact entre les éléments dégageant de la chaleur et l'isolant.



Posez un capot de spot étanche et conforme au NF DTU 45.11 sur chaque spot halogène ou LED.



Réalisez un plénum pour maintenir l'isolant à une distance d'au moins 10 cm des spots encastrés.

REPOSITIONNEZ L'ISOLANT EN CAS DE DÉPLACEMENT DE CELUI-CI.
AVANT TOUS TRAVAUX IL EST OBLIGATOIRE DE CONSULTER LE NF DTU 45.11.